






Samoczynne  
wyłączenie zasilania


## System sieci: TT


|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  | <p>Przykleś z tabliczką DKZ<br/>oprawkę świetlną<br/>na wieszakach o<br/>średnicy 100 mm<br/>w odstępach 100 mm<br/>opróżnianiu</p> | <p>Przykleś z tabliczką DKZ<br/>oprawkę świetlną<br/>na wieszakach o<br/>średnicy 100 mm<br/>w odstępach 100 mm<br/>opróżnianiu</p> | <p>Przykleś z tabliczką DKZ<br/>oprawkę świetlną<br/>na wieszakach o<br/>średnicy 100 mm<br/>w odstępach 100 mm<br/>opróżnianiu</p> |
|  | <p>Przykleś z tabliczką DKZ<br/>oprawkę świetlną<br/>na wieszakach o<br/>średnicy 100 mm<br/>w odstępach 100 mm<br/>opróżnianiu</p> | <p>Przykleś z tabliczką DKZ<br/>oprawkę świetlną<br/>na wieszakach o<br/>średnicy 100 mm<br/>w odstępach 100 mm<br/>opróżnianiu</p> | <p>Przykleś z tabliczką DKZ<br/>oprawkę świetlną<br/>na wieszakach o<br/>średnicy 100 mm<br/>w odstępach 100 mm<br/>opróżnianiu</p> |
|  | <p>Przykleś z tabliczką DKZ<br/>oprawkę świetlną<br/>na wieszakach o<br/>średnicy 100 mm<br/>w odstępach 100 mm<br/>opróżnianiu</p> | <p>Przykleś z tabliczką DKZ<br/>oprawkę świetlną<br/>na wieszakach o<br/>średnicy 100 mm<br/>w odstępach 100 mm<br/>opróżnianiu</p> | <p>Przykleś z tabliczką DKZ<br/>oprawkę świetlną<br/>na wieszakach o<br/>średnicy 100 mm<br/>w odstępach 100 mm<br/>opróżnianiu</p> |
|  | <p>Przykleś z tabliczką DKZ<br/>oprawkę świetlną<br/>na wieszakach o<br/>średnicy 100 mm<br/>w odstępach 100 mm<br/>opróżnianiu</p> | <p>Przykleś z tabliczką DKZ<br/>oprawkę świetlną<br/>na wieszakach o<br/>średnicy 100 mm<br/>w odstępach 100 mm<br/>opróżnianiu</p> | <p>Przykleś z tabliczką DKZ<br/>oprawkę świetlną<br/>na wieszakach o<br/>średnicy 100 mm<br/>w odstępach 100 mm<br/>opróżnianiu</p> |



Długość trasy 834m  
Długość rzeczywista kabla 923m  
+ bednarka FeZn 25x4 mm

Moc projektowanych opraw  
 $P = 27 \times 44,5W = 1201W$

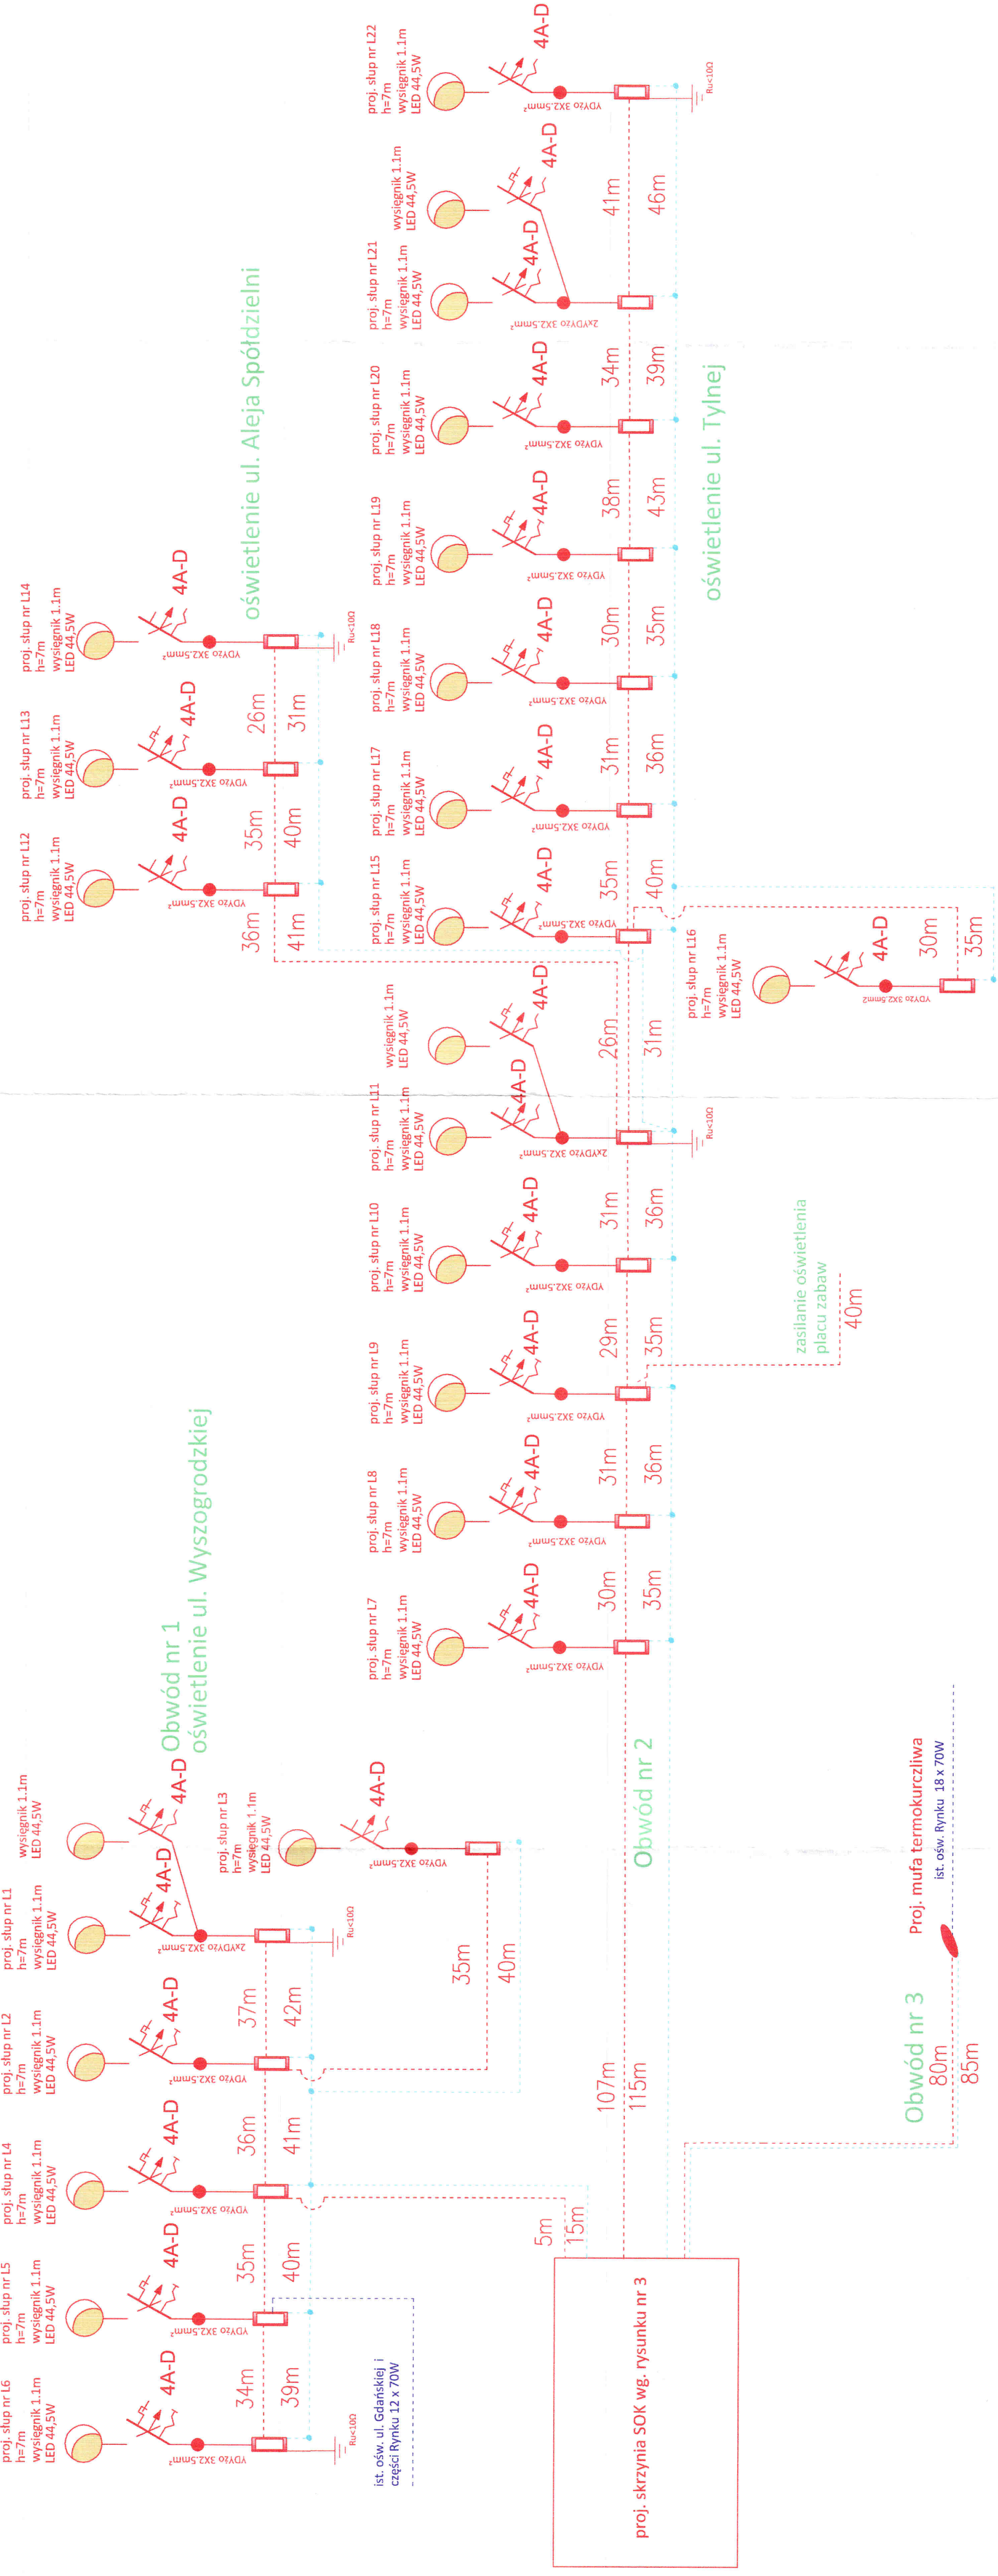

|  |   |
|--|---|
| Investor   | Miasto i Gmina Zakroczym, ul. Warszawska 7 Zakroczym  |
| Adres  | Zakroczym ul. Wyszogrdzka, ul.Tylna, ul. Al. Spółdzielni, ul. Chłickiego na dz. nr 57 obr. nr 17, 120, 76, 31/13, 31/22, 31/24, 26, 3/3, 10 31/14 obr. 01-08. |
| Nazwa inwestycji   | Projekt budowlano wykonawczy budowy linii kablowej 0,4 kV oświetlenia drogowego   |
| Nazwa rysunku  | Schemat zasilania   |
| Projektował:   | Podpis  Data 12.12.2020 r.   |
| Właśc. Rdzeczni upr. bud. i sp.204 w spec. instalacyjno-rysunkowej | Nr rys. 2   |